

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie elewacji stacji SN/NN Ciepłownia C14”

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

www.pec.gniezno.pl

e-mail: pec@pec.gniezno.pl

tel. 61 428 45 50, fax 61 428 45 54

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji budynku stacji SN/NN przy ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Gnieźnie wraz z pracami towarzyszącymi.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji budynku stacji SN/NN przy ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 100 o grubości 100mm oraz wykończenie powierzchni tynkiem silikonowym w kolorze RAL 9007 wraz z pracami towarzyszącymi. Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych prac oraz dostarczenie materiałów zgodnych z obowiązującymi wymogami technicznymi. Zakres prac:

- od strony południowej i północnej zdjęcie nr 1 i 2 wykonać demontaż okien, a otwory okienne zamurować
- od strony wejścia do ciepłowni zdjęcie nr 3,4 usunąć luksfery a otwory zamurować
- należy wymienić drzwi komór transformatorów w ilość 2szt i rozdzielni SN w ilości 1szt:
 - Drzwi do komór transformatorowych standardowe stalowe (ocynkowane) malowane w kolorze RAL 7040, dwuskrzydłowe symetryczne, z żaluzją wentylacyjną (od dołu do połowy drzwi) i blokadą garażową skrzydła prawego i lewego, zawiasy stalowe łożyskowane minimum 2 na skrzydło, zamek 3 punktowy z funkcją antypaniczną, otwór pod drzwi szerokość 148cm i wysokość 252cm. Drzwi firmy Graf lub równoważne.
 - Drzwi do stacji SN standardowe stalowe (ocynkowane) malowane w kolorze RAL 7040, dwuskrzydłowe niesymetryczne (90/37), bez żaluzji wentylacyjnej, blokadą garażową skrzydła lewego, zawiasy stalowe łożyskowane minimum 2 na skrzydło, zamek 3 punktowy z funkcją antypaniczną, otwór pod drzwi szerokość 127cm wysokość 208cm. Drzwi firmy Graf lub równoważne.
- pozostałe drzwi metalowe, czerpnie, kratki wentylacyjne, barierki zamontowane w budynku stacji SN, należy oczyścić ze starej farby i rdzy, nałożyć podkład antykorozyjny, a po jego wyschnięciu dwie lub trzy warstwy farby nawierzchniowej przeznaczonej do metalu w kolorze RAL 7040.

Drzwi, czerpnie, kratki wentylacyjne należy pomalować obustronnie. W drzwiach należy wymienić klamki oraz wkładki

- usunąć słup oświetleniowy zdjęcie nr 5. Kabel należy połączyć i zamufować za pomocą mufy kablowej. Oprawę LED zamontować na elewacji budynku za pomocą uchwyty ściennego fi 60mm LUG 15017000818
- skuć wszystkie luźne i od spoinowane fragmenty starego tynku, wyrównać ubytki zaprawą wyrównującą do uzyskania równej powierzchni oraz gruntowanie powierzchni ścian
- wykonać docieplenie ścian styropianem EPS 100 o grubości 100mm
- wykonać warstwy systemowe zgodnie z zaleceniami producenta: listwa startowa, klej, kołki, siatka zbrojąca, gruntowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta
- wykonać warstwę elewacji tynkiem silikonowym w kolorze RAL 9007 o uziarnieniu 1,5 mm
- wykonać cokół o wysokości 30cm w kolorze RAL 7040 lub zastosować tynk mozaikowy w odcieniu szarości
- wymienić orygnnowanie na tytan cynk lub równoważne
- zdemontować kamerę, czujnik zewnętrzny z budynku stacji SN i po zakończeniu prac ponownie zamontować. Wszystkie instalacje zamontowane na elewacji stacji schować pod styropian.
- naprawić słupy podtrzymujące podest oraz schody betonowe. Zakres naprawy obejmuje oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków i pęknięć systemem betonu PCC, a w przypadku uszkodzonych krawędzi schodów należy użyć specjalnych zapraw z dodatkiem włókien zbrojeniowych lub zapraw epoksydowych z kruszywem a następnie wyrównać powierzchnię i na końcu nałożyć warstwę ochronną.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu w celu uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla prawidłowego przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesi wykonawca.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do 30.04.2026 r.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego (I piętro) Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

lub wysłać na adres e-mail: pec@pec.gniezno.pl

w terminie do dnia 04.11.2025 r. do godz. 13.00

W ofercie Wykonawca przedstawi **wynagrodzenie w kwocie netto** oraz **termin realizacji** Zamówienia.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

1. Radosław Konieczny tel. 723343010, rkonieczny@pec.gniezno.pl

VIII. WYBÓR OFERTY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert, negocjacji ceny, swobodnego wyboru oferty, zakończenia niniejszego zapytania ofertowego bez wyboru którejkolwiek oferty oraz jego unieważnienie na każdym etapie postępowania (również po jego zakończeniu) bez podania przyczyn.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, stanowiącą najlepszy stosunek ceny do przedstawionej oferty.


Prezes Zarządu
Jacek Grobelny
Zatwierdzam


Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

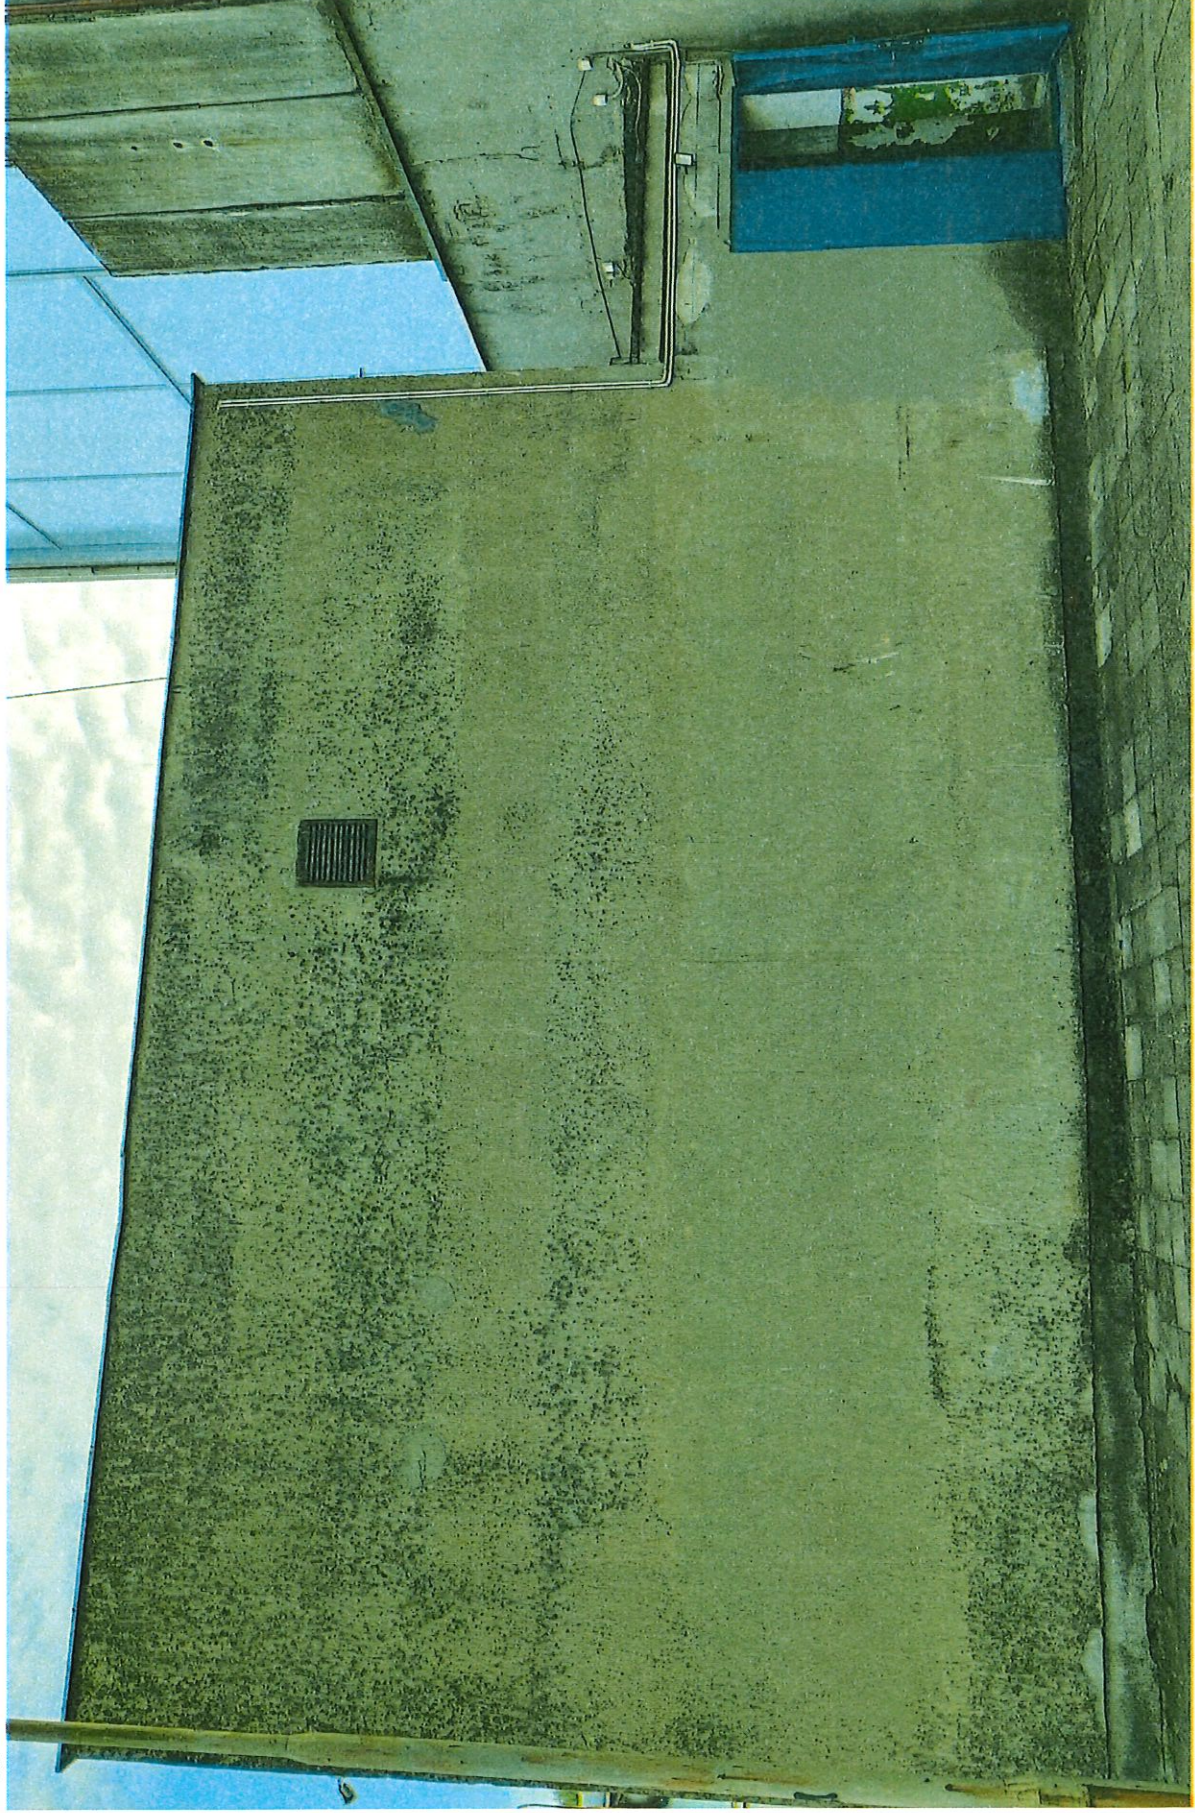

Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

